


Title: **Generální oprava VP1 / General revamp of BF1**
 Site / Client: U. S. Steel Košice s.r.o. (SK)
 Scope of work: Realizační dokumentace chlazení pece / **Detail design of cooling system**
 Date: 2008

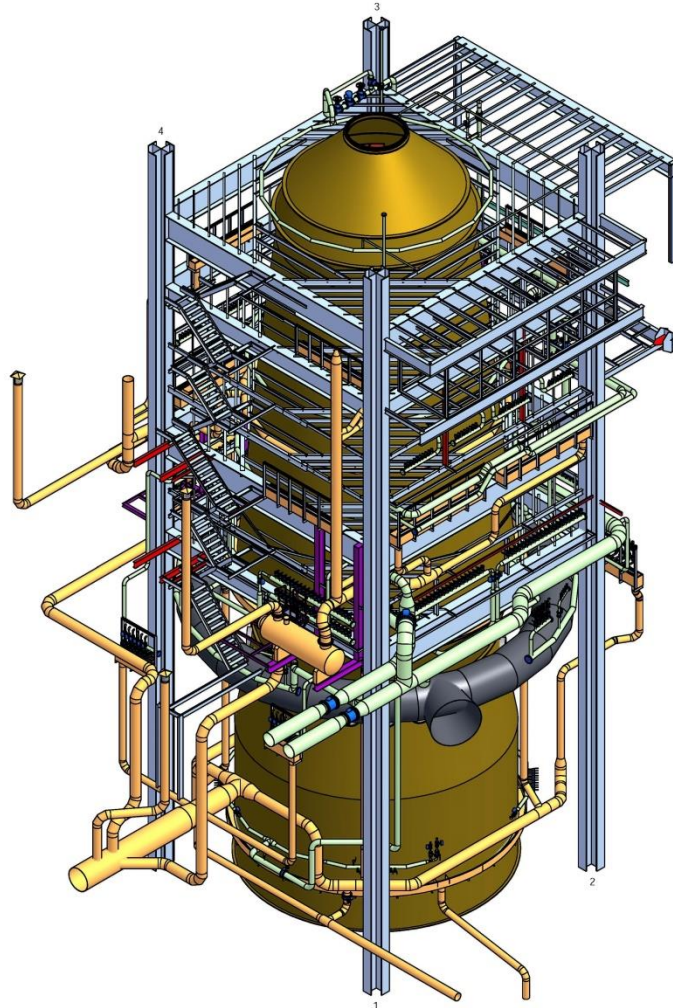

Objednatel:	U. S. Steel Košice s.r.o.	Zhotovitel:	BKB Metal, a.s.	Počet listů:	2			
Stavba:	GO VP1 - USS Košice	Vypracoval:	Ing. Lubor Kučera	Stupeň:	RDS			
PS:	03 Vysoká pec č.1	Zakázka č.:	08-03-2091	Arch. č.:	BKB-SM-3365a			
P.J.:	03.03 Rozvody vody	SPECIFIKACE PRO OBJEDNÁNÍ MANOMETRŮ	Subdodavatel:	Výkres č.:				
P.č.	Název	Materiál	Norma	Výkres	Jedn.	Množství	kg/jedn.	Celkem kg
Revize "a" změna přípojovacích závitů								
700.1	Manometr glycerinový Ø100, 0-10 bar	nerez		viz obr.1	ks	30		
	Bílá pozadí, černá stupnice							
	Spodní připojení 1/2" NPT							
700.2	Uzavírací ventil pro manometry DN15-PN250	mossaz	DIN 16 270	viz obr.1	ks	30		
	připojení 1/2" NPT plevěčná matice							
700.3	Kondenzační smyčka	konstrukční ocel	CSN 13 7531	viz obr.1	ks	30		
	s nártukovou přípojkou a k přivaření							
Obr.1								

Objednatel:	U. S. Steel Košice s.r.o.	Zhotovitel:	BKB Metal, a.s.	Počet listů:	6			
Stavba:	GO VP1 - USS Košice	Vypracoval:	Ing. Lubor Kučera	Stupeň:	RDS			
PS:	03 Vysoká pec č.1	Zakázka č.:	08-03-2091	Arch. č.:	BKB-SM-3363			
P.J.:	03.03 Rozvody vody	SPECIFIKACE PRO OBJEDNÁNÍ HADIC	Subdodavatel:	Výkres č.:				
P.č.	Název	Materiál	Norma	Výkres	Jedn.	Množství	kg/jedn.	Celkem kg
600.4	DN40-PN40, L=750 (viz obr.3)	nerez	Kohaflex		ks	252		
	Ocelová vlnocívá hadice s dvojitým opletem							
	Na jednom konci nerez koleno 90°							
	s vnitřním závitem 1 1/2" NPT							
	Obě koncovky rychlospojky samice DN40							
	s vnějším závitem 1 1/2" NPT							
600.2	Rychlospojka samec DN40	nerez	Kohaflex		ks	504		
	s vnitřním závitem 1 1/2" NPT							
Obr.3								